



Interessado: Infralab
Local: UnB
Obra: Edificação
Amostrador: SPT 2"
Peso do Pilão: 65Kg
Comprim.do Revestimento: 1,00 m
Revestimento: 2 1/2"
Altura de queda: 75cm
Sondador: Gladson

| | | | |
|--|--|-----------------------------|--|
| (N) PENETRAÇÃO - cm (NA) NÍVEL D'ÁGUA (A) NÚMERO DA AMOSTRA (PG) PERFIL GRÁFICO | Laudo Nº : Data: 05/03/2020 NA: Não encontrado Limite da Sondagem.: 8,45m | Furo SP 01 | Assinatura Leonardo Neiva CREA: 22629/D-DF |
|--|--|-----------------------------|--|

| 30cm final | A | Prof (m) | N.A.(m) | CLASSIFICAÇÃO DO SOLO |
|------------|---|----------|---------|---|
| | | 1.00 | | Não encontrado |
| 4 /30 | 1 | 1.45 | | |
| 3 /30 | 2 | 2.00 | | |
| | | 2.45 | | |
| 2 /30 | 3 | 3.00 | | |
| | | 3.45 | | |
| 2 /30 | 4 | 4.00 | | |
| | | 4.45 | | |
| 5 /30 | 5 | 5.00 | | |
| | | 5.45 | | |
| 18 /30 | 6 | 6.00 | | |
| | | 6.45 | | |
| 29 /30 | 7 | 7.00 | | |
| | | 7.45 | | |
| 55 /30 | 8 | 8.00 | | |
| | | 8.45 | | |
| | | | | Limite da sondagem: 55 golpes para penetrar 30cm. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Profundidade (m) | 30cm final | Nº Golpes |
|------------------|------------|-----------|
| 1.00 | 4 /30 | 4 |
| 1.45 | 3 /30 | 3 |
| 2.00 | 2 /30 | 2 |
| 2.45 | | |
| 3.00 | 2 /30 | 2 |
| 3.45 | | |
| 4.00 | 2 /30 | 2 |
| 4.45 | | |
| 5.00 | 5 /30 | 5 |
| 5.45 | | |
| 6.00 | 18 /30 | 18 |
| 6.45 | | |
| 7.00 | 29 /30 | 29 |
| 7.45 | | |
| 8.00 | 55 /30 | 55 |
| 8.45 | | |



Interessado: Infralab
 Local: UnB
 Obra: Edificação

Amostrador: SPT 2"
 Peso do Pilão: 65Kg
 Comprim.do Revestimento: 1,00 m

Revestimento: 2 1/2"
 Altura de queda: 75cm
 Sondador:

(N) PENETRAÇÃO - cm
 (NA) NÍVEL D'ÁGUA
 (A) NÚMERO DA AMOSTRA
 (PG) PERFIL GRÁFICO


Laudo Nº:
 Data: 05/03/2020
 NA: Não encontrado
 Limite da Sondagem.: 8,45m

Furo

SP 02

Assinatura
Leonardo Neiva
 CREA: 22629/D-DF

| 30cm final | A | Prof (m) | N.A.(m) | CLASSIFICAÇÃO DO SOLO |
|------------|---|--------------|-----------------------|---|
| 4 /30 | 1 | 1.00 1.45 | Não encontrado | Argila, pouco arenosa, cor vermelha, mole. |
| 4 /30 | 2 | 2.00 2.45 | | Argila, pouco arenosa, cor vermelha, mole. |
| 2 /30 | 3 | 3.00 3.45 | | Argila, pouco arenosa, cor vermelha, muito mole. |
| 2 /30 | 4 | 4.00 4.45 | | Argila, pouco arenosa, cor vermelha, muito mole. |
| 4 /30 | 5 | 5.00 5.45 | | Argila, pouco arenosa, cor vermelha, mole. |
| 8 /30 | 6 | 6.00 6.45 | | Areia, pouco argilosa, cor variegada, pouco compacta. |
| 20 /30 | 7 | 7.00 7.45 | | Areia, cor variegada, muito compacta. |
| 54 /30 | 8 | 8.00 8.45 | | Areia, cor variegada, muito compacta. |
| | | | | Limite da sondagem: 54 golpes para penetrar 30cm. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

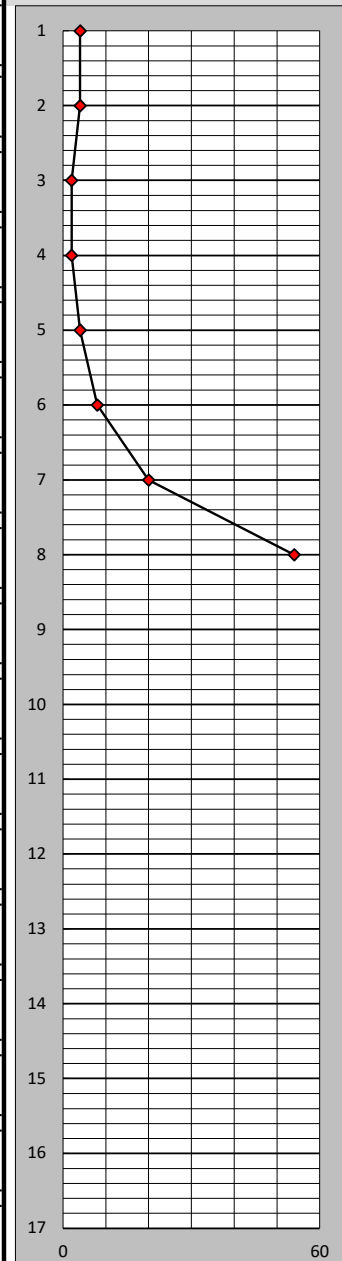



Interessado Infralab

Local: UnB

Obra: Edificação

Amostrador: SPT 2"

Peso do Pilão: 65Kg

Comprim.do Revestimento: 1,00 m

Revestimento: 2 1/2"

Altura de queda: 75cm

Sondador:

(N) PENETRAÇÃO - cm

(NA) NÍVEL D'ÁGUA

(A) NÚMERO DA AMOSTRA

(PG) PERFIL GRÁFICO

Laudo N° :

Data: 05/03/2020

NA: Não encontrado

Limite da Sondagem.: 7,90m

Furo


SP 03

Assinatura

Leonardo Neiva

CREA: 22629/D-DF

| 30cm final | A | Prof (m) | N.A.(m) | CLASSIFICAÇÃO DO SOLO |
|------------|---|----------|---|-----------------------|
| | | 1,00 | Não encontrado | |
| 2 /30 | 1 | 1,45 | | |
| | | 2,00 | | |
| 2 /30 | 2 | 2,45 | | |
| | | 3,00 | | |
| 2 /30 | 3 | 3,45 | | |
| | | 4,00 | | |
| 2 /30 | 4 | 4,45 | | |
| | | 5,00 | | |
| 2 /30 | 5 | 5,45 | | |
| | | 6,00 | | |
| 11 /30 | 6 | 6,45 | | |
| | | 7,00 | | |
| 32 /30 | 7 | 7,45 | | |
| | | 7,45 | | |
| 56 /30 | 8 | 7,90 | | |
| | | | Limite da sondagem: 56 golpes para penetrar 30cm. | |

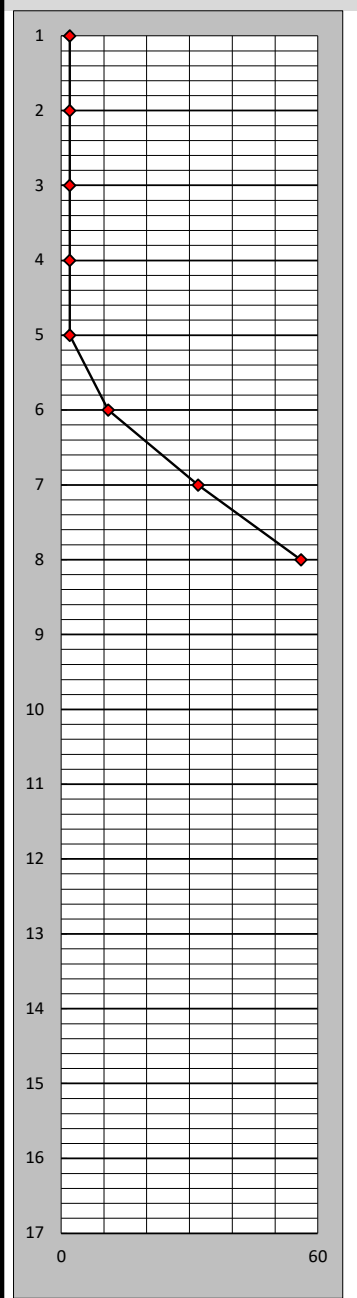



Interessado: Infralab
 Local: UnB
 Obra: Edificação

Amostrador: SPT 2"
 Peso do Pilão: 65Kg
 Comprim.do Revestimento: 1,00 m

Revestimento: 2 1/2"
 Altura de queda: 75cm
 Sondador:

(N) PENETRAÇÃO - cm
 (NA) NÍVEL D'ÁGUA
 (A) NÚMERO DA AMOSTRA
 (PG) PERFIL GRÁFICO


Laudo Nº :
 Data: 05/03/2020
 NA: Não encontrado
 Limite da Sondagem.: 7,90m

Furo

SP 04

Assinatura
 Leonardo Neiva
 CREA: 22629/D-DF

| 30cm final | A | Prof (m) | N.A.(m) | CLASSIFICAÇÃO DO SOLO |
|------------|---|--------------|----------------|---|
| 2 /30 | 1 | 1,00 1,45 | Não encontrado | Argila, pouco arenosa, cor vermelha, muito mole. |
| 2 /30 | 2 | 2,00 2,45 | | Argila, pouco arenosa, cor vermelha, muito mole. |
| 2 /30 | 3 | 3,00 3,45 | | Argila, pouco arenosa, cor vermelha, muito mole. |
| 3 /30 | 4 | 4,00 4,45 | | Argila, pouco arenosa, cor vermelha, mole. |
| 4 /30 | 5 | 5,00 5,45 | | Argila, pouco arenosa, cor vermelha, mole. |
| 11 /30 | 6 | 6,00 6,45 | | Argila, pouco arenosa, cor variegada, rija. |
| 33 /30 | 7 | 7,00 7,45 | | Areia, cor variegada, compacta. |
| 56 /30 | 8 | 7,45 7,90 | | Areia, cor variegada, muito compacta. |
| | | | | Limite da sondagem: 56 golpes para penetrar 30cm. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

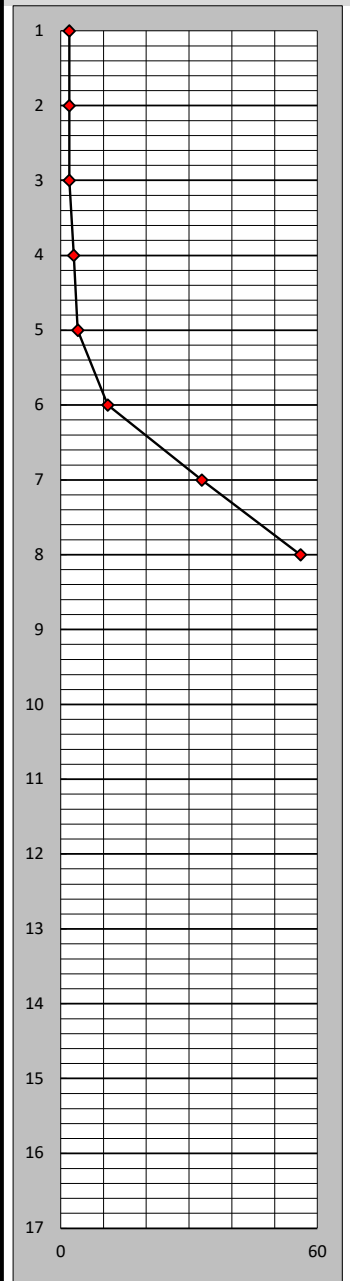



Interessado: Infralab
 Local: UnB
 Obra: Edificação

Amostrador: SPT 2"
 Peso do Pilão: 65Kg
 Comprim.do Revestimento: 1,00 m

Revestimento: 2 1/2"
 Altura de queda: 75cm
 Sondador:


(N) PENETRAÇÃO - cm
 (NA) NÍVEL D'ÁGUA
 (A) NÚMERO DA AMOSTRA
 (PG) PERFIL GRÁFICO


Laudo N° :
 Data: 05/03/2020
 NA: Não encontrado
 Limite da Sondagem.: 6,45m

Furo
 SP 05

Assinatura
 Leonardo Neiva
 CREA: 22629/D-DF

| 30cm final | A | Prof (m) | N.A.(m) | CLASSIFICAÇÃO DO SOLO |
|------------|---|--------------|----------------|---|
| 2 /30 | 1 | 1,00 1,45 | Não encontrado | Argila, pouco arenosa, cor vermelha, muito mole. |
| 2 /30 | 2 | 2,00 2,45 | | Argila, pouco arenosa, cor vermelha, muito mole. |
| 3 /30 | 3 | 3,00 3,45 | | Argila, pouco arenosa, cor vermelha, muito mole. |
| 13 /30 | 4 | 4,00 4,45 | | Areia, cor variegada, medianamente compacta. |
| 24 /30 | 5 | 5,00 5,45 | | Areia, cor variegada, compacta. |
| 55 /30 | 6 | 6,00 6,45 | | Areia, cor variegada, muito compacta. |
| | | | | Limite da sondagem: 55 golpes para penetrar 30cm. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

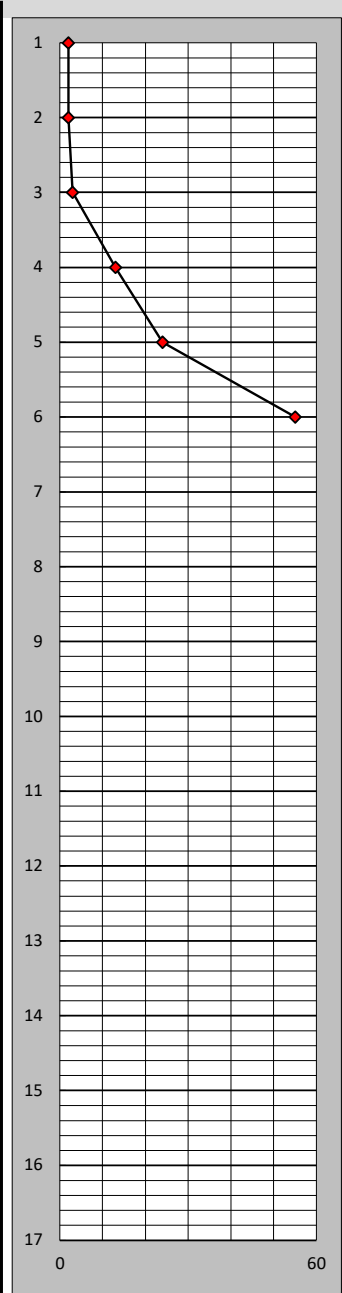

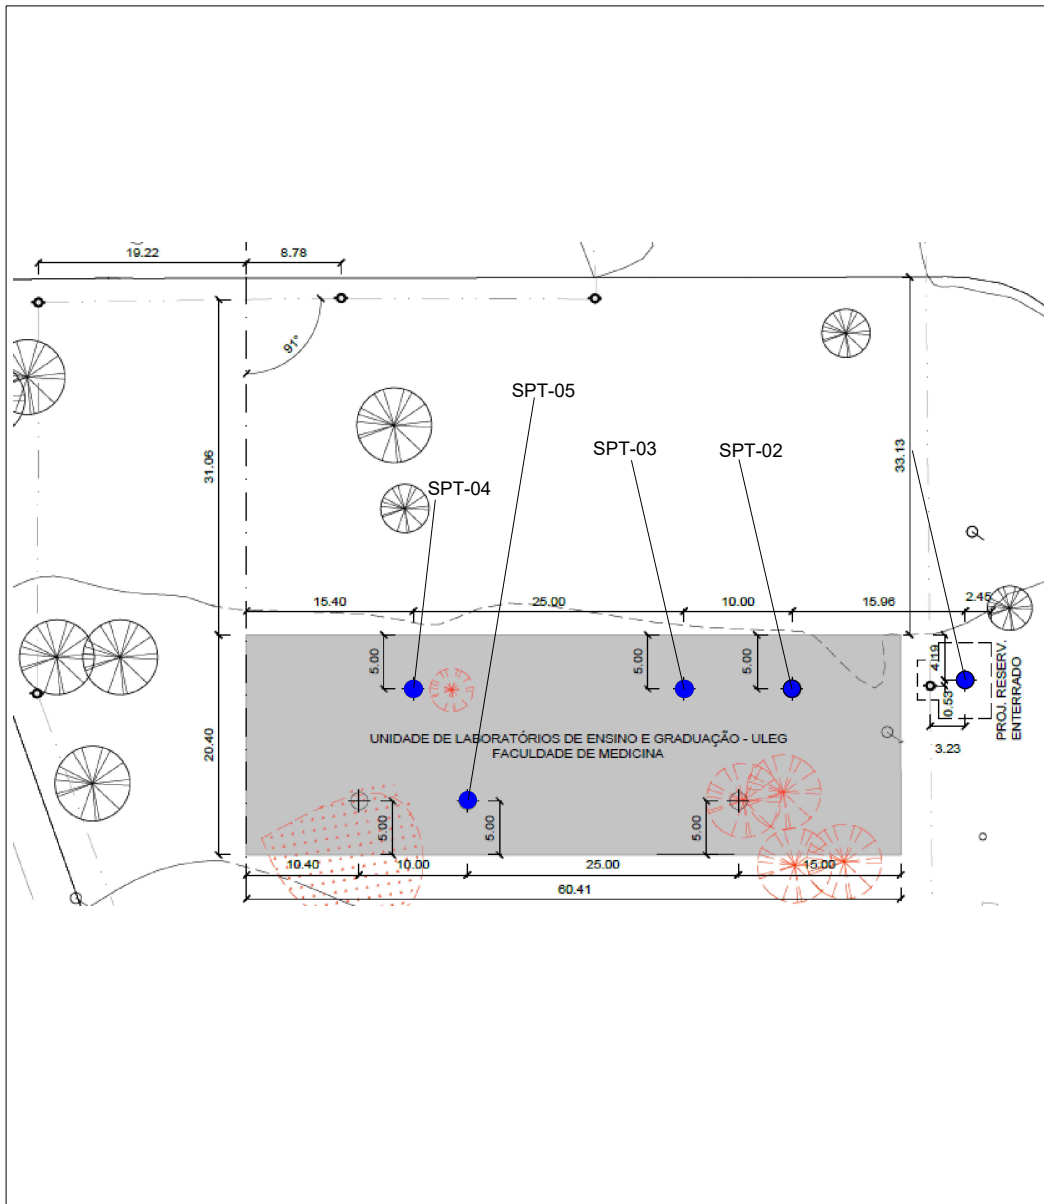

LOCAÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM

CLIENTE:

ENDEREÇO: UnB

BRASÍLIA/DF

DATA: 05/03/2020

Obs: sem escala/dimensões em metros